


LEGENDA SIMBOLI

-  1x18W
Plafoniera a tubi fluorescenti della potenza di 18W equipaggiata con alimentatore elettronico, flusso luminoso 1350 lm, temperatura di colore 3000K, CRI>80, corpo in acciaio verniciato a polveri e ottica in policarbonato microprismato
-  18W EM-SA
Luce di emergenza a tubi fluorescenti, potenza 18W, tipo "SA" (Sempre Accesa) corpo e diffusore in policarbonato, autonomia 3 ore, tempo di ricarica max 12 ore, completa di alimentatore, batterie, gruppo di ricarica, ed accessori di fissaggio.
-  1x18W EM ESISTENTE
Luce di emergenza esistente potenza 1x18W a tubi fluorescenti
-  1x13W EM ESISTENTE
Luce di emergenza esistente potenza 1x13W a tubi fluorescenti
-  1x8W EM ESISTENTE
Luce di emergenza esistente potenza 1x8W a tubi fluorescenti
-  Interruttore unipolare
-  Interruttore bipolare
-  Presa 10/16A 2P+T.
-  Presa telefonica RJ11
-  Pulsante
-  Sistema di allarme per bagno disabili composto da: pulsante a tirante, relè suoneria, spia luminosa di segnalazione e pulsante di tacitazione manuale
-  Quadro elettrico
-  Canale in PVC mm 40x18 a due scomparti per distribuzione secondaria

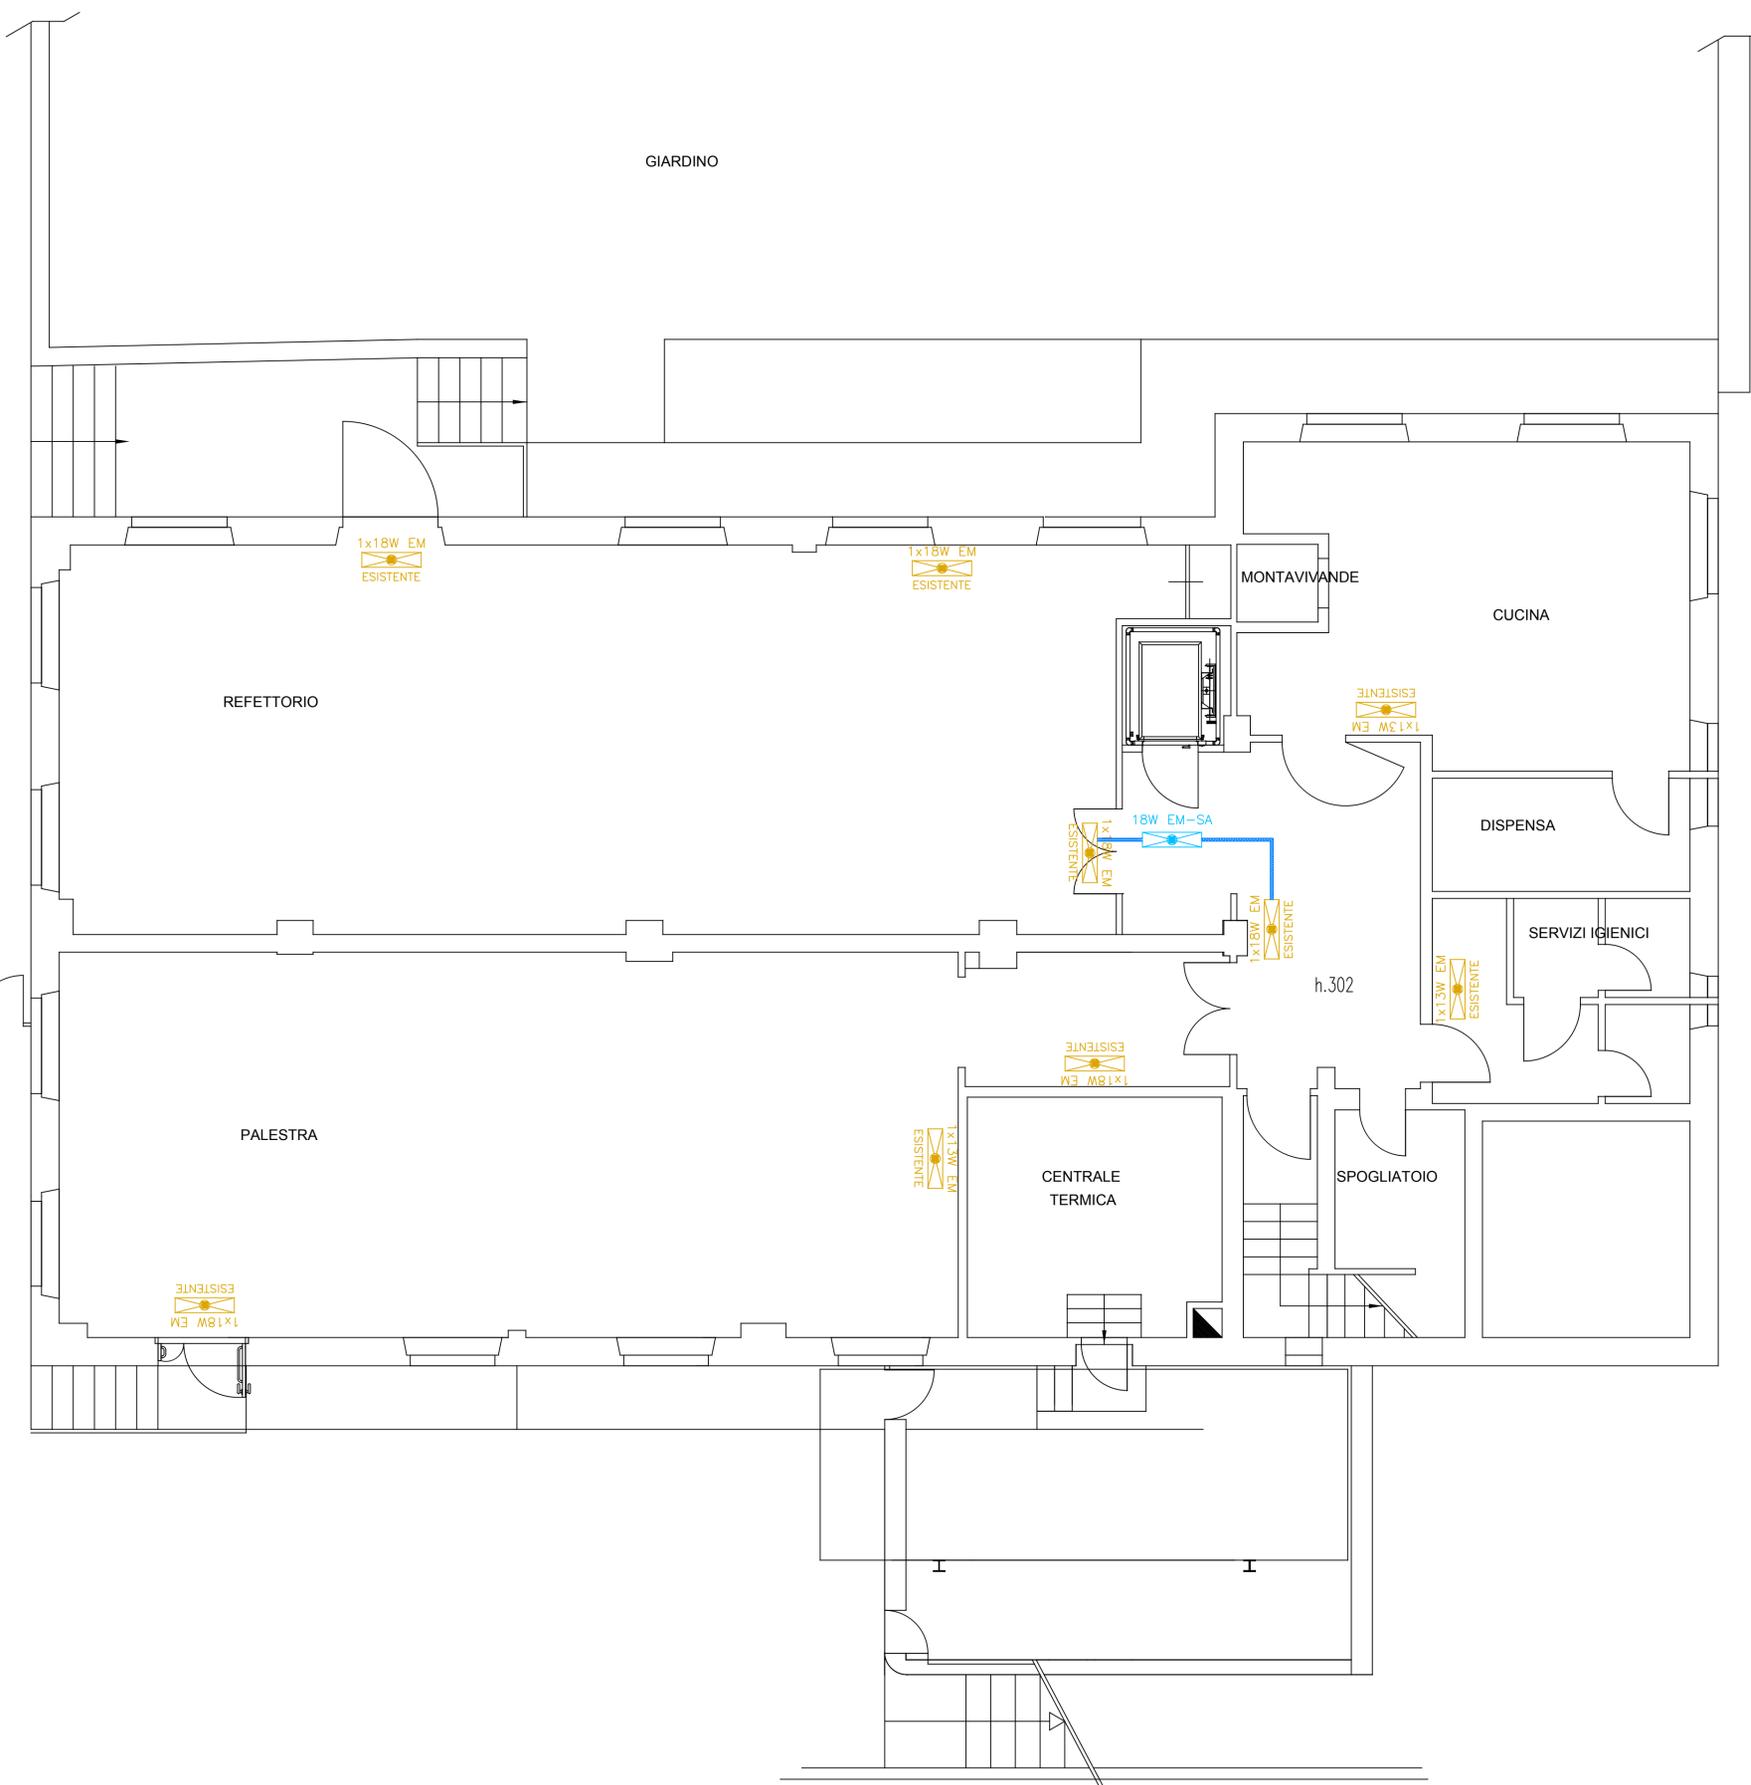

001	25/10/2016	AGGIORNAMENTO COMPUTI A PREZZARIO 2016	G. GAGLIARDI	S. GAMBELLI
000	15/01/2016	EMISSIONE ESECUTIVO	G. GAGLIARDI	S. GAMBELLI
REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO

COMUNE DI GENOVA

ASSESSORATO OPERE E LAVORI PUBBLICI

AREA TECNICA

DIREZIONE PATRIMONIO DEMANIO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA

UFFICIO SPECIALISTICO DI PREVENZIONE INCENDI

Intervento / Opera
INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE "D'ERAMO" Ucciate in Via Priaruggia, 12A - 12B a Quarto

LIVELLO PROGETTAZIONE
ESECUTIVO

Oggetto della tavola
PIANI D'INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
 Planimetria Piano Seminterrato

Progetto Architettonico:
 Dott. Arch. **BIANCA TORRE**

Progetto Strutture
 Dott. Ing. **GIORGIO BULDORINI**

Rilievi
 FISIA S.p.a.
 Dott. Arch. **BIANCA TORRE**
 Ing. **GIUSEPPE GAGLIARDI**

Assessore Dott. G. CRIVELLO

Direttore Arch. L. PETACCHI

Direttore Arch. R. TEDESCHI

Dirigente Ing. S. GAMBELLI

CIRCOSCRIZIONE LEVANTE IX

QUARTIERE QUARTO 24

Progetto n. **2016.01.01**

data **GENNAIO 2016**

scala **1:50**

n.progr.tav. **1** | totale tavole **4**

serie tavole **ELETRICI**

Collaboratori

Responsabile del Procedimento
 Dott. Arch. **ROBERTO VALCALDA**

tavola n. **IE 01 E-I**