



Planimetria rete antincendio

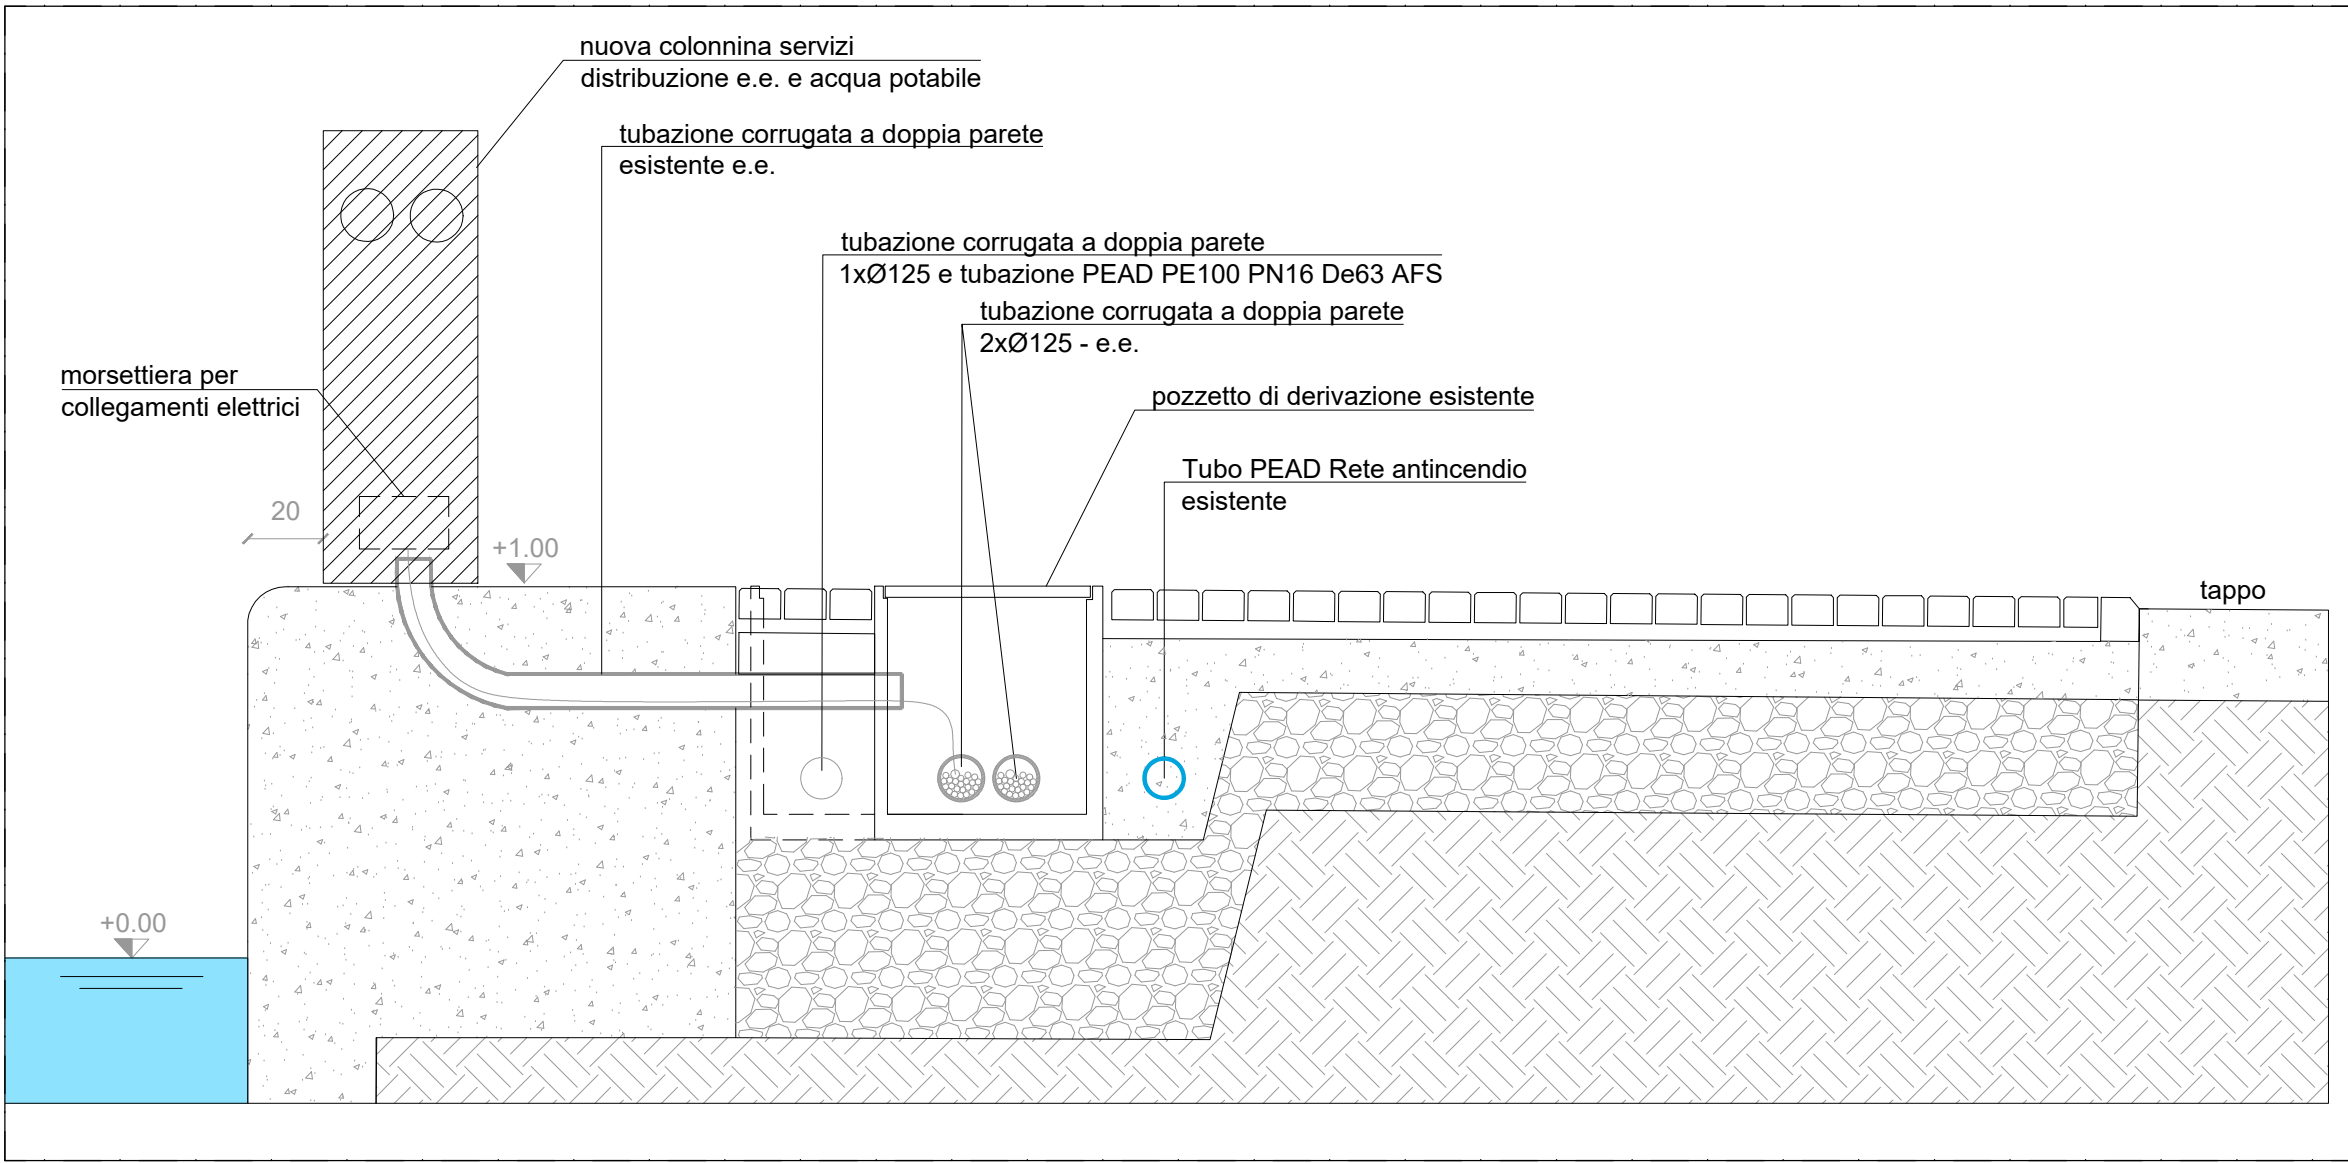


S01 - Dettaglio posizionamento colonnine servizi - 1:20

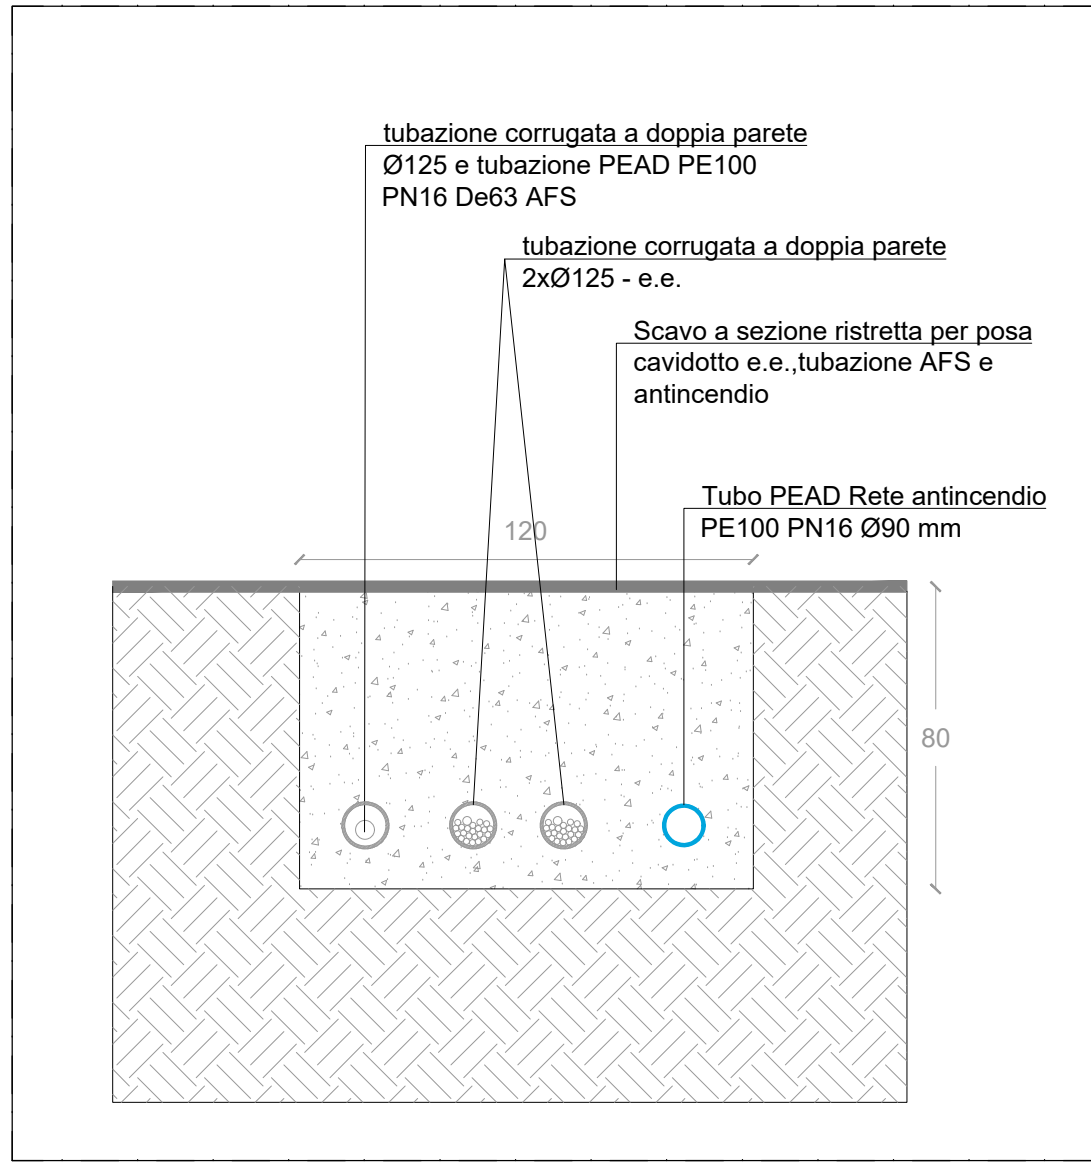

S02 - Dettaglio scavo per posa sottoservizi - 1:20

LEGENDA	
	Idrante DN45 da esterno a parete/piantana UNI EN671-2
	Tubazione interrotta
	Pozzetto in cls dim. interne 60x60 completo di chiusura in ghisa classe D400 UNI EN124
	Apparacchio di controllo pressione residua nell'indranti/naspi a norma UNI 10779-2014, composto da raccordo in ghisa malleabile con attacco per manometro, valvola di intercettazione e manometro (0-25 bar) dotato di attacco rapido.
	Realizzazione di scavo per posa tubazioni sottoservizi
	Area di intervento LOTTO 2

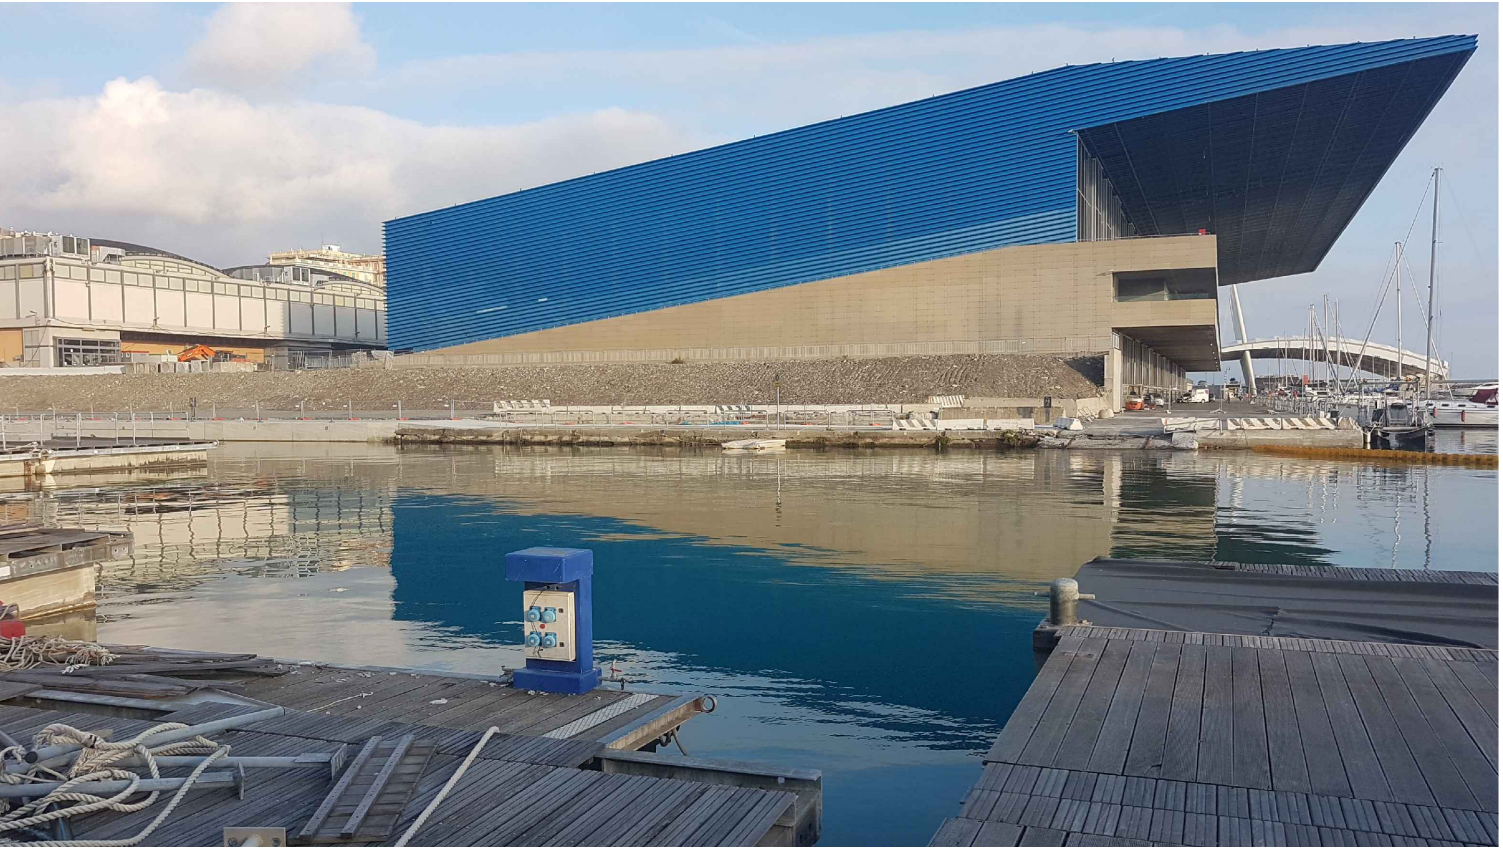

StudioTaccini
GENOVA

VIA ASSIROLI, 10/10
1010887730 • 0108881073
progetti@studiotaccini.it
www.studiotaccini.eu

Comune di
COMUNE DI GENOVA
AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

Realizzazione
WATERFRONT DI LEVANTE
Realizzazione impiantistica banchine imbocco canale
LOTTO 2

DATA
06.01.2021

Rev
02

SCALA
1:200 - 1:20

COD
C0016 S01 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38

Titolo
Progetto Definitivo - PROGETTO
RETE ANTINCENDIO

N.T04