



Planimetria rete antincendio

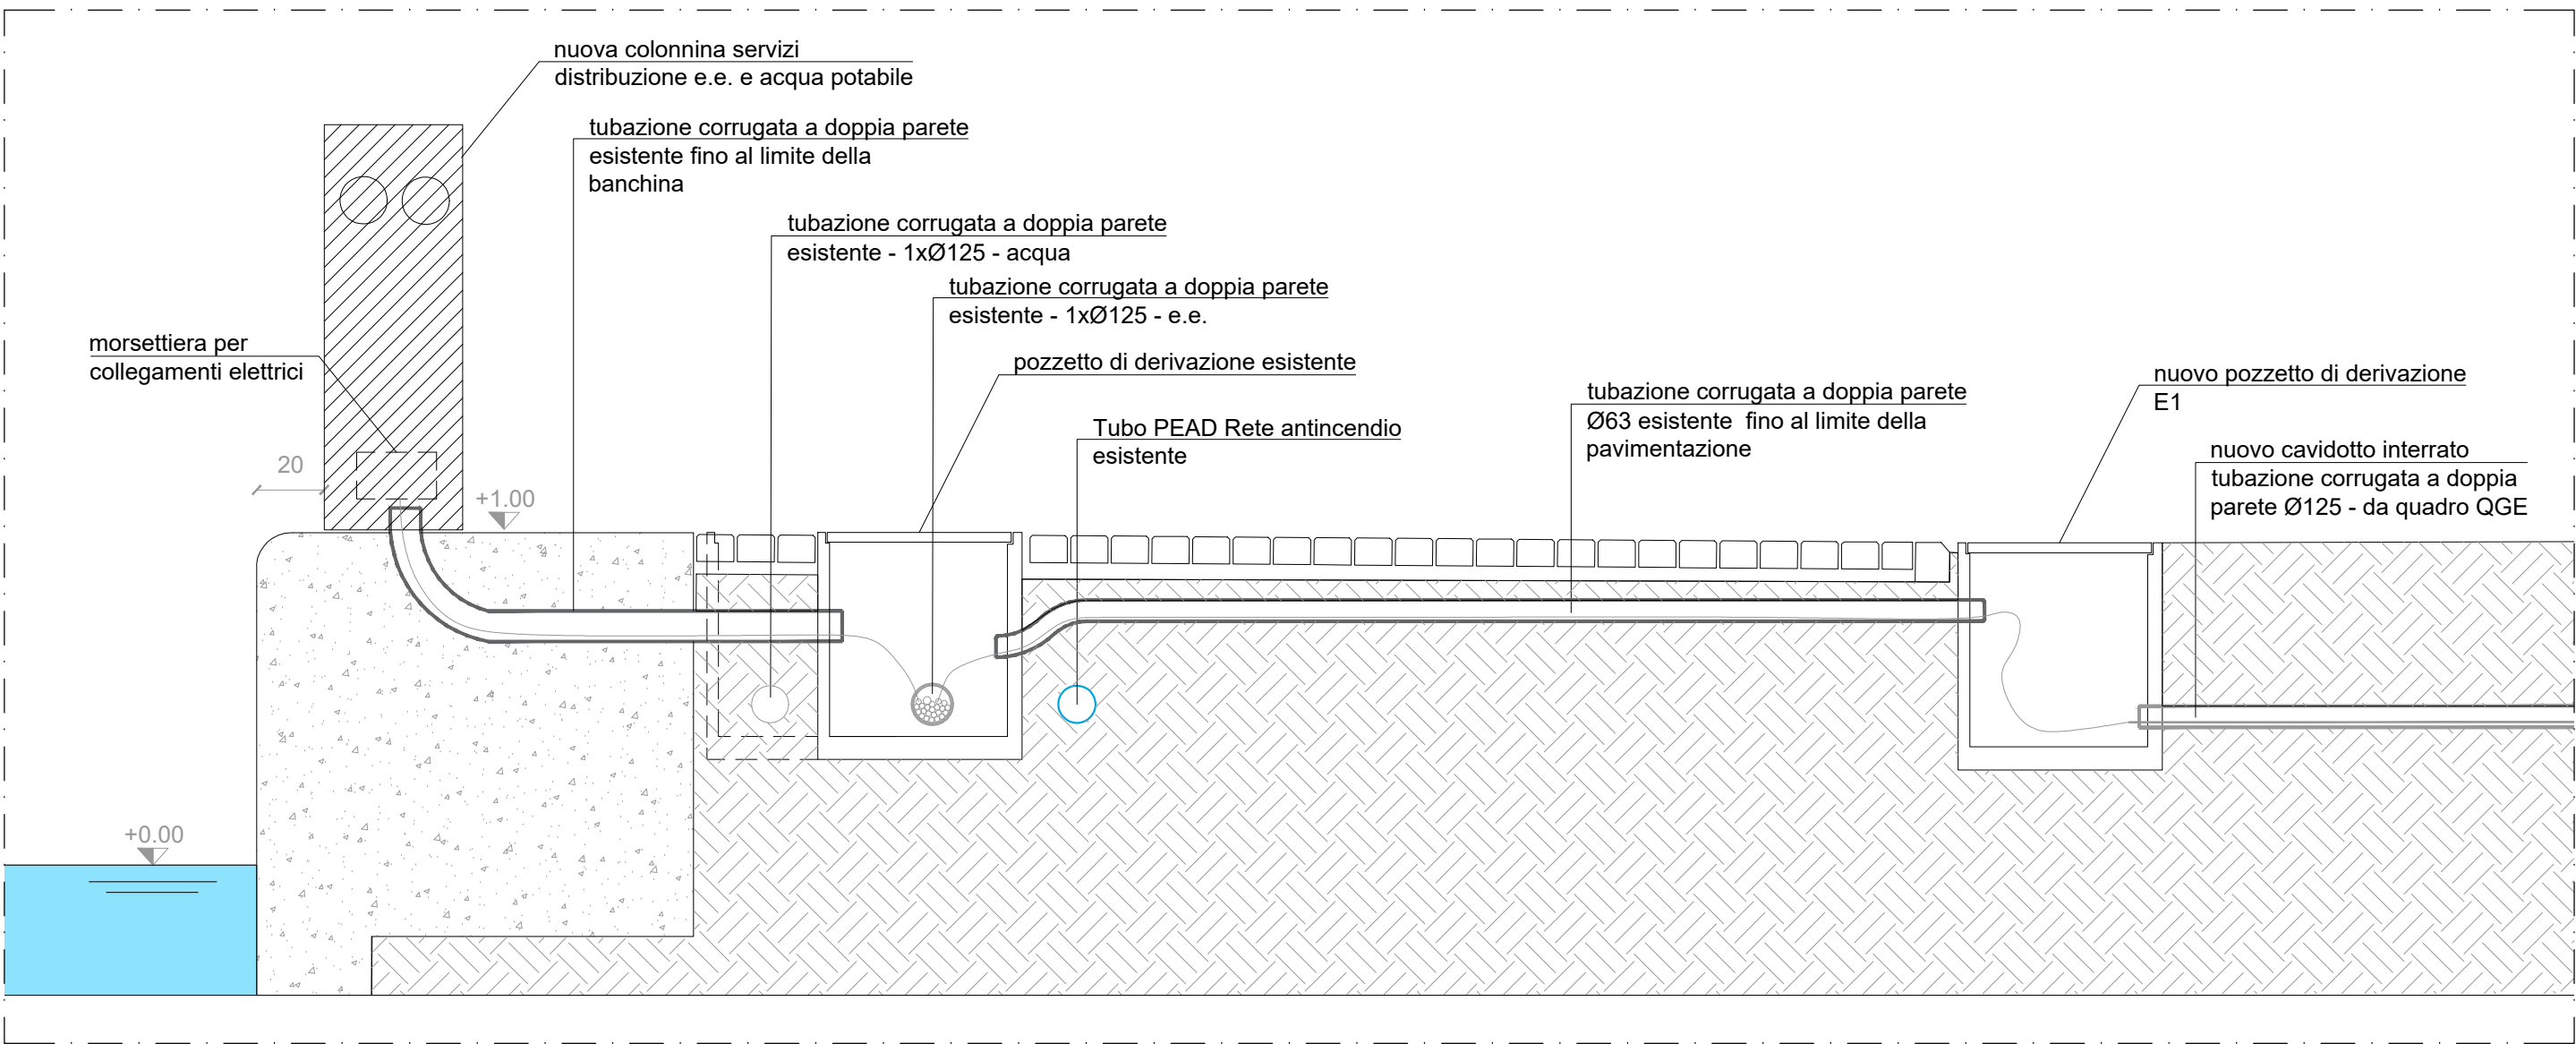

LEGENDA	
	Idrante DN45 da esterno a parete/piantana UNI EN671-2
	Tubazione interrata
	Pozzetto in cls dim. interne 60x60 completo di chiusura in ghisa classe D400 UNI EN124
	Apparato di controllo pressione residua negli idranti/rispi a norma UNI 10779-2014, composto da raccordo in ghisa malleabile con attacco per manometro, valvola di intercettazione e manometro (0-25 bar) dotato di attacco rapido.
	Area di intervento LOTTO 2

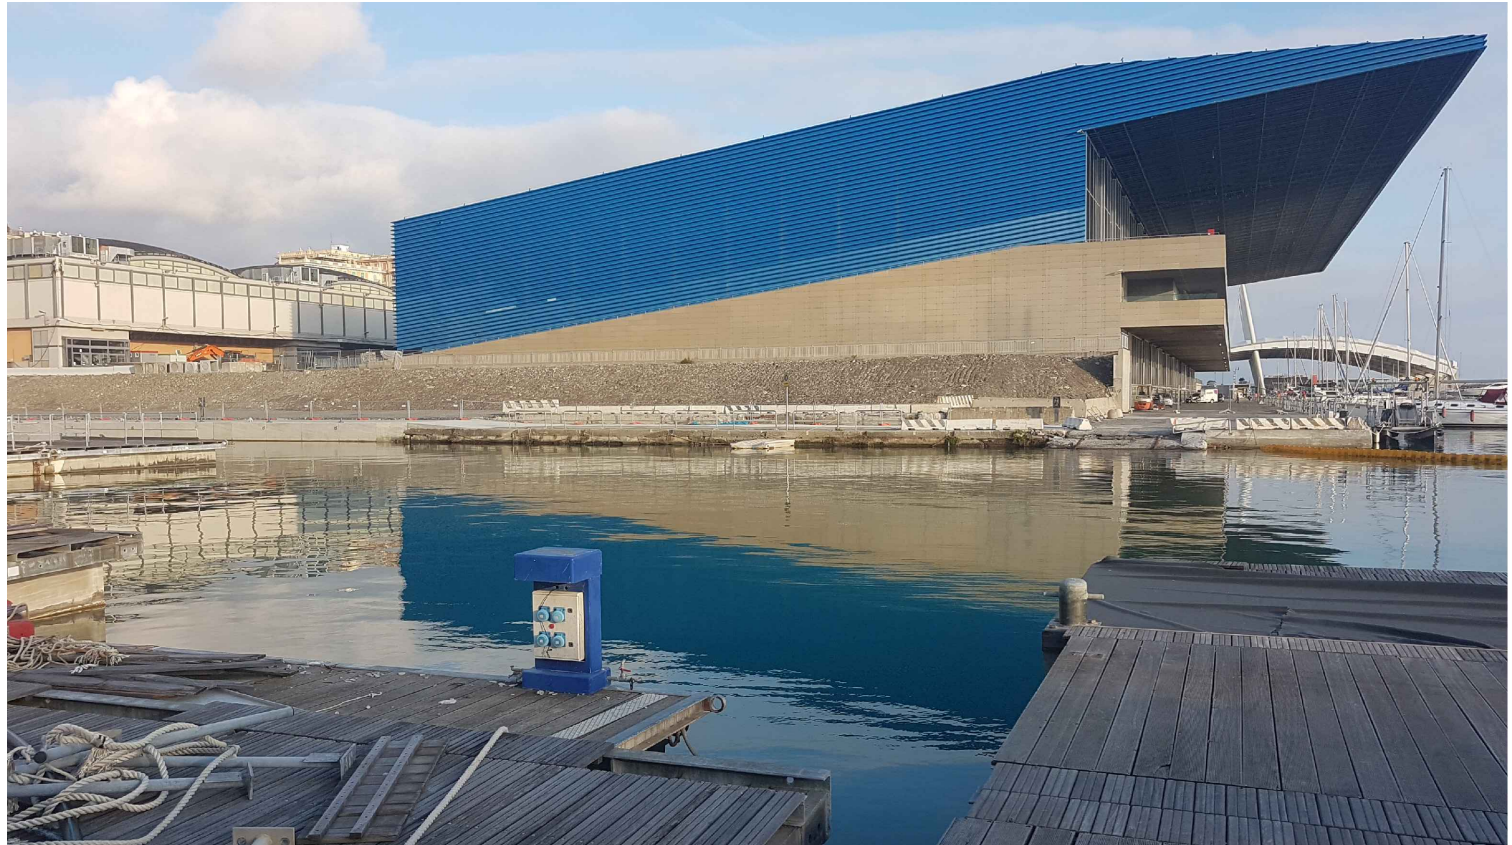

StudioTaccini
GENOVA

VIA ASSIROLI, 10/10
I-010887730 • T.0108881073
progetti@studiotaccini.it
www.studiotaccini.eu

Comune di
COMUNE DI GENOVA
AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

Waterfront di Levante
WATERFRONT DI LEVANTE
Realizzazione impiantistica banchine imbocco canale
LOTTO 2

DATA
06.01.2021

Rev
02

SCALA
1:200 - 1:20

COD. COPIA DI QUESTO DTD
0001

Titolo
Progetto Definitivo - STATO ATTUALE
RETE ANTINCENDIO

Autore
StudioTaccini

N.T02